

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה :
05/11/2024
מספר הזמנה : 229983



יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440



- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך


שם הגן – התינוקיה של חנה בעלות – חנה לוי – ח.פ. 307990093
כתובת – המייסדים 3 עפולה

- הבדיקה בוצעה בליווי חנה לוי ומר אילן עמר.
- התינוקיה מנוהלת בקומה העליונה של דירת המגורים.



תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – תקין.
2. לוח דירתי מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 40 X 3 C.
3. לוח משנה בקומה העליונה מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 16 X 3 C.
4. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.8Ω - ערך תקין.
5. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
6. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצא - תקין.

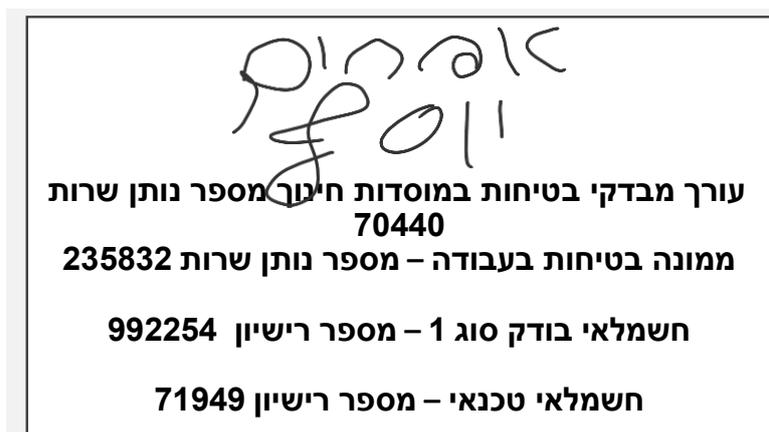

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.