



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 7

אישור תקינות מערכת אוטומטית לכיבוי אש (ספרינקלרים) לפי תקן ישראלי ת"י 1928
מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.01 ודרישה מס' 30.03.11 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 26/4/26

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:				
מס' תיק ברשות הכבאות		שם העסק	מהות העסק	ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז
		ק. יאסר	א. י. י. י.	5572940392
כתובת הנכס/עסק:				
יישוב		רחוב / גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
קריית גת		השק 9.2	111	
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:				
שם מלא		תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני
רחל צבאן		מנהל	052-3356353	sr361dahan@gmail.com

- אני הח"מ (שם מלא): אלכסיי אלכסנדרוביץ. ת.ז. 028418838 מצהיר כי אני מוסמך לתחזוקה עפ"י תקן ישראלי ת"י 1928 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.
- בתאריך: 26/4/26 בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת אוטומטית לכיבוי אש (ספרינקלרים) לפי תקן ישראלי ת"י 1928 שהותקנה בנכס/עסק המפורט לעיל.
- מבדיקה זו עולה כי המערכת בנכס/עסק המפורט לעיל תקינה.

- א. שם המחזיק בנכס: _____ ת.ז.: _____
- ב. כתובת הנכס: _____ גוש: _____ חלקה: _____
- ג. שם חברת התחזוקה: סאן אירק דא"ח ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז: _____
- ד. כתובת חברת התחזוקה: תש 6 אפלטון _____
- ה. מספר אישור תו תקן: 41501
- ו. שם הטכנאי: אלכסיי אלכסנדרוביץ

*חובה לשמור ולהגיש תיעוד מסמכי הבדיקה (מפרט בדיקה) לפי תקן ישראלי ת"י 1928 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה

מערכות ושירותים בע"מ
רח' השש ת.ד. 10570 מ"מ חופה 26110
טל' 04-8723533 / 04-8723557
קבלו רשום 37439

חתימה וחותמת חברת התחזוקה: _____ טלפון: _____

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 7 נכסים/רישוי-סה"כ 1 עמודים)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 או *4964 דוא"ל tservice@102.gov.il



טופס מס' 10.2-1



סאין מערכות ושירותים בע"מ

מערכות גילוי וכיבוי אש, אינסטלציה ואחזקת מבנים

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

חלק א'

דו"ח זה מתייחס לדרישות התקן ת"י 1928 (מהדורת 1998 של התקן NFPA25)

עבור מערכת כיבוי אש במים

1 פרטים על המבנה:

- שם המבנה: קן הגוזלים
- כתובת המבנה: רחוב השקדים מס' 111 עיר קרית טבעון
- פירוט האזורים במבנה אליהן מתייחס הדו"ח: חלקה
- שם הבעלים: גו ילדים
- איש הקשר: רחל דאהן טל' 052-3356353 פקס

2 פרטים על מבצע בחינה, בדיקה, תחזוקה

הפעילות: בדיקה, תחזוקה (סימן בעיגול)

- שם נציג הבעלים/ איש קשר שהיה נוכח בזמן הבדיקה: רחל דאהן
- שם החברה המבצעת: סאין מערכות טלפון: 04-8723533
- שם המבצע: אדרעי אפרים פקס: 04-8723557
- כתובת החברה: רחוב השיש 6 מפרץ חיפה

שעת כניסה: 10:00

20/04/2026

- תאריך ביצוע:

שעת יציאה: 11:00

הערות:

- 1 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים
- 2 יש להנות ב- "כן", "לא", "לא ישים", בכל מקום בו צוין, "לא" יש להסביר את סיבה הסימון

בדף 8 של טופס זה

סאין מערכות ושירותים בע"מ
רח' השיש ת.ד. 10570 מפרץ חיפה 26110
טל' 04-8723533 פקס: 04-8723557
קבלן רשום 37439



מוסמך

עמוד 2 מתוך 8



טופס מס' 10.2-1

פרטים על המשאבה ומערכת האספקה

3.1 משאבה

מס' סידורי	_____	-- סוג משאבה:
דגם	_____	-- שם יצרן:
	GPM	-- ספיקה נומינלית::
	PSI	-- לחץ נומינלי:
	RPM	-- מהירות סיבוב:

3.2 לוח הפעלה

_____	-- יצרן:	
_____	-- דגם:	
☐	קיים	-- לוח מעבר:
☐	לא קיים	

3.3 מקור אספקת מים

☐	מאגר
☒	רשת מים עירונית
☐	אחר

3.4 אספקת חשמל

☒	רשת ארצית
☐	אחר

הצהרת המבצע

אני מצהיר שהמידע שנמסר בטופס זה מלא ומדויק למועד ביצוע הבדיקה/תחזוקה ושכל שאר הציוד הושאר בתום הבדיקה במצב פעולה. מידע על תקלות במערכת נמסר לבעלים ולממונים.

סאין מערכות ושירותים בע"מ
רח' השיש ת.ד. 10570 מפרץ חיפה 26110
טל' 04-8723533 פקס: 04-8723557
דוא"ל: info@saia.com

חותמת חתימה:

20/04/2026

תאריך ביצוע:



מוסמך



עמוד 3 מתוך 8

טופס מס' 10.2-1

חלק ב'- בחינה, בדיקה ותחזוקה של מתזים לכיבוי אש במים

כן	לא	לא ישים	
			1. בחינה שבועית-הלחץ במערכת: 100
✓			1.1 המערכת במצב פעולה ואין נזילות
✓			1.2 המגופים במצב פתוח: נעולים מחוטים לרכזת
✓			1.3 המגופים במערכת האספקה במצב פתוח: ☐ משאבות ☒ רשת עירונית
✓			1.4 המגופים במז"ח (אם קיים) פתוחים
✓			1.5 מגופי שליטה נמצאים במקום נגיש
✓			1.6 קיים שילוט
✓			1.7 לוח בטיחות חופשי מהתרעות
✓			1.8 הסנקה למכבי אש
✓			1.8.1 נגישה
✓			1.8.2 שילוט
✓			1.8.3 ניראת לעין בקלות
✓			1.8.4 פתחים סגורים במכסים
			1.9 המתזים
✓			1.9.1 אינם מכוסים
✓			1.9.2 אינם צבועים
✓			1.9.3 תואמים את הטמפרטורה במבנה
✓			1.9.4 קיימים מתזים רזרביים
✓			1.9.5 המתזים עדיין בתוקף

סאין מערכות ושירותים בע"מ
רח' השיש ת.ד. 10570 מפרץ חיפה 26110
טל' 04-8723533 פקס: 04-8723557
קבלן רשמי 37439



מוסמך

עמוד 4 מתוך 8

טופס מס' 10.2-1

חלק ב'- בחינה בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

ק	לא	לא ישים
1		
בחינה שבועית (המשך)		
1.10 מערכת "יבשה"		
PSI	--	לחץ המים
PSI	--	לחץ אוויר
	✓	הקומפרסור במצב פעולה
	✓	ברז לבדיקת התרעות סגור
	✓	ברז להתרעות פתוח
	✓	תא ביניים אטום
1.11 מערכת פתוחה ומערכת הפעלה מוקדמת		
0 PSI	--	לחץ המים
0 PSI	--	לחץ אוויר
		ברזים בצנרת הפיקוד - פתוחים
		ברז בדיקה - סגור
		צנרת וברזים בתחנת ההפעלה - ללא נזילות
1.12 הערות כלליות:		

יחידת שיטות בע"מ
יחידת תד. 10570, מפרץ חיפה 26110
טל' 04-8723557 פקס 04-8723533
הבול רשום 37439



מוסמר



עמוד 5 מתוך 8

טופס מס' 10.2-1

חלק ב'- בחינה בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

ק	לא	לא ישים	
2	בחינה ובדיקה חודשית (בחינה שבועית כלולה בטופס זה – סעיפים מודגשים) -- לחץ במערכת האספקת 45 -- לחץ במערכת המתזים 100		
		✓	2.1 מערכת המתזים בפעולה
		✓	2.2 מגופים במערכת המתזים פתוחים: ☒ מחוברים לרכזת ☐ נעולים
		✓	2.3 המגופים של המז"ח (אם קיים) פתוחים
		✓	2.4 מגופי שליטה, נמצאים במצב נגיש
✓			2.5 מקטיני לחץ במצב פעולה ובמצב תקין
✓			2.6 מקטיני לחץ שומרים על לחץ מתוכנן במורד
✓			2.7 אין נזילה במקטיני לחץ
		✓	2.8 פורקי הלחץ אינם במצב פריקה
		✓	2.9 פורקי לחץ שומרים על לחץ מעלה כנדרש ואינם נוזלים
		✓	2.10 אל חוזר בתחנת ההפעלה אוטם
		✓	2.11 תחנת הפעלה ראשית
		✓	2.11.1 שלמה וללא פגיעות מכניות
		✓	2.11.2 ללא נזילות בצנרת
		✓	2.11.3 ללא נזילות בתא בילום וצנרת לפעמון
		✓	2.11.4 ברזים בתחנה במצב פעולה הנדרש

סאין מערכות ושירותים בע"מ
 רח' השיש 10570 מפרץ חיפה 26110
 טל' 04-8723533 פקס 04-8723557
 קבלת רשום 30.12.13

(Handwritten signature)



מוסמך

עמוד 6 מתוך 8


טופס מס' 10.2-1

חלק ב'- בחינה בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

כן	לא	לא ישים	
			2 בחינה ובדיקה חודשית (בחינה שבועית כלולה בטופס זה – שעיפים מודגשים)
			2.12 הסנקה למכבי אש
✓			2.12.1 נגישה ונראת לעין בקלות
✓			2.12.2 שילוט
✓			2.12.3 פתחים סגורים במכסים
✓			2.12.4 אין נזילות- אל חוזר אטום
✓			2.12.5 אין לכלוך וגופים זרים בהסנקה
✓			2.13 אמצעי אזעקה פנימיים וחיצוניים נראים במצב פעולה
			2.14 המתזים
✓			2.14.1 אינם מכוסים
✓			2.14.2 אינם צבועים
✓			2.14.3 תואמים את הטמפרטורה במבנה
✓			2.14.4 קיימים מתזים רזרביים
✓			2.14.5 המתזים במערכת ללא נזילות או נזקים
✓			2.14.6 נמצאים בתוקף לפי סוג המתז
✓			2.15 רכזת ההתרעות – ללא התרעות או אזעקות
✓			2.16 המערי הערות
			2.17 הערות התרעו מחווטלפעמון מכני
			טאין מערכות ושירותים בע"מ רח' השיש ת.ד. 10570 מפרץ חיפה 26110 טל' 04-8723557 פקס: 04-8723533 קבלן רשמי 3743



מוסמך



חלק ב'- בחינה בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

[illegible]

(*) בבחינה ובבדיקה רבעונית יש לבצע **גם** את כל הפעולות הנדרשות בבחינה ובבדיקה החודשית, ולמלא

את הטופס המתאים.

סאין מערכות ושירותים בע"מ
רח' השישית ד. 10570 מפרץ חיפה 26110
טל' 04-8723533 פקס: 04-8723557
קבלן רשום 37909



עמוד 8 מתוך 8

מוסמך



טופס מס' 10.2-1

חלק ב'-בחינה בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

כן	לא	לא ישים	
			4 בחינה, תחזוקה ובדיקה שנתית (*)
		✓	4.1 בחן את המיתלים והחיזוקים נגד רעידות אדמה
✓			4.2 הצנרת נראת במצב תקין וללא נזק מכני
✓			4.3 אין קורוזיה בצנרת ובאביזרים
✓			4.4 אין נזילה במערכת
✓			4.5 אין עומסים "זרים" על הצנרת
✓			4.6 המתזים ללא קורוזיה
✓			4.7 המתזים מוצבים כנדרש בתקן לסוג המבנה
✓			4.8 המתזים מותקנים כנדרש לפי סוג המתז
✓			4.9 אין הפרעות לפיזור
✓			4.10 גרז/שמן צירים של מגופים
✓			4.11 סגור ופתח עד הקצה את המגופים
✓			4.12 בדוק נזילות במונע זרימה חוזרת
✓			4.13 בדיקה וכיול מדי לחץ (כל 5 שנים) תאריך ביצוע אחרון
✓			4.14 החלפת מתזים תגובה רגילה (כל 20 שנים) תאריך ביצוע אחרון 20/04/2026
✓			4.15 החלפת מתזים לטמפ' גבוהה (כל 5 שנים) תאריך ביצוע אחרון
✓			4.16 בדיקה כללית של הפרעות לפיזור כל 5 שנים

(*) בבחינה ובדיקה שנתית יש לבצע גם את כל הפעולות הנדרשות בבחינה ובבדיקה חודשית ורבעונית

ולמלא את הטפסים המתאימים.

משרד הבריאות ושירותים בע"מ
רח' ו' שיש ת.ד. 10570 מפרץ חיפה 26110
טל' 04-8723533 פקס: 04-8723557
קבלן רשום 37439



היתר מס' 41501 לסמן מצרר במערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוק

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

סאין מערכות ושירותים בע"מ

חש"ש 6, מפרץ חיפה, ישראל

את הרשות לסמן במערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1928 מהדורה דצמבר 2023

דגמים:

1. מערכות לא רטובות המוזנות באמצעות משאבה/משאבות.
2. מערכות רטובות המוזנות באמצעות משאבה/משאבות.
3. מערכות לא רטובות ללא משאבה.
4. מערכות רטובות ללא משאבה.

היתר זה ניתן בכניסות לתמאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השמחה, ותשס"ב 1982 ולתמאים שהחליטה עליהם ועדת ההיגויים, הממונים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע סמל חובה, או הוצאה אחרת, המוטלת על ידי על המצרכים הר"ל.

ההיתר הוא רכוש מתיי, לברור תוקף ההיתר ניתן לסחוק את הכרטיז, או להיכנס לאחר מכן התקנים הישראלי www.sii.org.il


תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



513115774 D.M

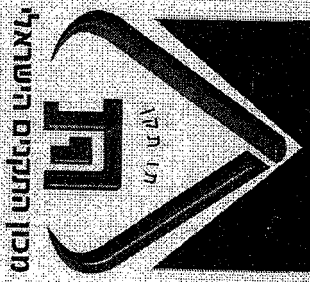

מכון התקנים הישראלי
חברת חיים לבנון 44
תל-אביב 6997701

תעודה

מר אדרעי פרדי ת.ז. 28418838

סיים ועמד בהצלחה בבחינת הסיום של
קורס תחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש
עפ"י תקן 1928 מבוסס NFPA 25

משך הקורס 56 שעות

הקורס נערך מתאריך: 19/09/2011 עד תאריך: 21/11/2011


21/11/2011

תאריך



שי עזרא
מנכ"ל מישלב

המכללה לחשבים ולמנהלים
ביה"ס לארצי למקצועות האש



עופר פז
מנהלס קיגון אש
M.S. FPE
רכז מקצועי

188753

מס' תעודה